




Attention! prévoir traverses basses spéciales hauteur 22,5cm pour éliminable au pontour

Nota 2

Nota 2

Nota 1

Next. Cour

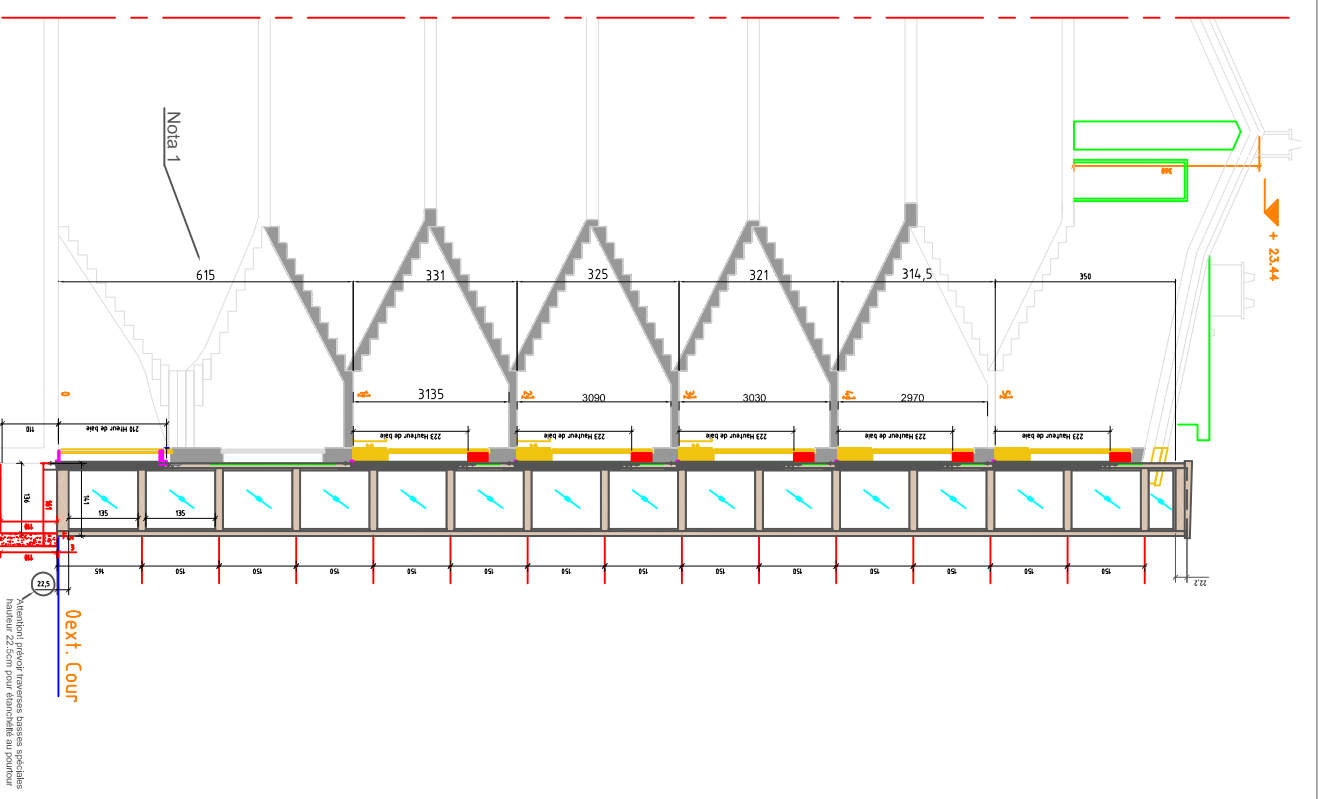

Modification du 08.05.2014 - Niveau de la croupe et départ de la rampe à son dénivelé du niveau de la cour

Attention! prévoir traverses basses spéciales hauteur 22,5cm pour éliminable au pontour

Nota 1: Distances entre étages fournies par le MO non conformes
Distances entre étages selon relevé TECAS en cm

Nota 2: MURES EN PIERRES NIVEAU COUR A ARASER

NIVEAUX (n°)		6		REFERENCE: P 12100098NB		PAGE: 44	
CAPACITE (Nbre DE PERS.)		6		ELEVATION STRUCTURE - CADRES DES FENETRES CONSERVES		MP	
CHARGE NOMINALE (Kg)		450		CLIENT: DS Architectures SA - Région Zimmemann SA			
DESSINE		DATE		ADRESSE: 34, Route des Anches - 7271 Crozege			
TECAS		JA		ASSEMBLAGE VITRESSE (m)		GO FLEX XL 1	
Ech.		NON		ASSEMBLAGE VITRESSE (m)		GO FLEX XL 1	